

4 Гарантии изготовителя

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

4.2 На устройство устанавливается гарантийный срок 1 год со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

На устройство установлен гарантийный срок 5 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя при покупке устройства у авторизованного дилера предприятия-изготовителя.

Список авторизованных дилеров размещается на сайте завода-изготовителя www.argus-spectr.ru.

4.3 Воспользоваться правом на гарантию возможно при предоставлении паспорта устройства и документов о приобретении устройства у одного из авторизованных дилеров.

4.4 Гарантийные обязательства не распространяются на устройство при обнаружении свидетельств нарушения правил эксплуатации, при обнаружении нарушений монтажа элементов, при отсутствии заводских номеров, а также на корпусные элементы в случае их механического повреждения и на элементы питания.

4.5 Устройства, у которых во время гарантийного срока будет выявлено несоответствие требованиям эксплуатационной документации, безвозмездно ремонтируются или заменяются предприятием-изготовителем.

4.6 В случае устранения неисправности устройства по гарантии, гарантийный срок продлевается на время, в течение которого устройство не использовалось.

Адрес предприятия-изготовителя:

ООО «АРГУС-СПЕКТР»
197342, Санкт-Петербург, Сердобольская, 65А
Тел./факс: 703-75-01, 703-75-05
Тел.: 703-75-00
E-mail: mail@argus-spectr.ru
www.argus-spectr.ru

28.12.2020

Интегрированная система безопасности "Стрелец-Интеграл"

Извещатель охранный оптико-электронный радиоканальный ИО 40910-3/1 Икар-ПРО

Паспорт
СТФВ.425152.025 ПС
Ред. 2

1 Общие сведения и основные технические характеристики

1.1 Извещатель охранный оптико-электронный радиоканальный Икар-ПРО предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое пространство (перемещения в охраняемой зоне).

1.2 Икар-ПРО имеет оптико-электронную систему регистрации инфракрасного (теплого) излучения из охраняемого пространства).

1.3 Максимальное значение рабочей дальности действия извещателя: 12 м (11 м – при пониженной чувствительности).


1.4 Устойчивость и чувствительность по ГОСТ Р 50777-2014 – не менее класса 2.

1.5 Угол обзора зоны обнаружения в горизонтальной плоскости, не менее: 90°.

1.6 Для обмена информацией с приёмно-контрольным устройством используется радиоканал. Рабочая частота находится в диапазоне 866-868 МГц (литера А); 864-865; 868,0-868,2; 868,7-869,2 МГц (литера С).

1.7 Основным источником питания – литиевая батарея с номинальным рабочим напряжением 3,0 В и ёмкостью 1,2 А·ч (тип CR123A).

Резервный источник питания – литиевая батарея с номинальным рабочим напряжением 3,0 В и ёмкостью 0,24 А·ч (тип CR2032). Батареи поставляются уже установленными в Икар-ПРО. Для включения Икар-ПРО необходимо вынуть изолирующую ленту:

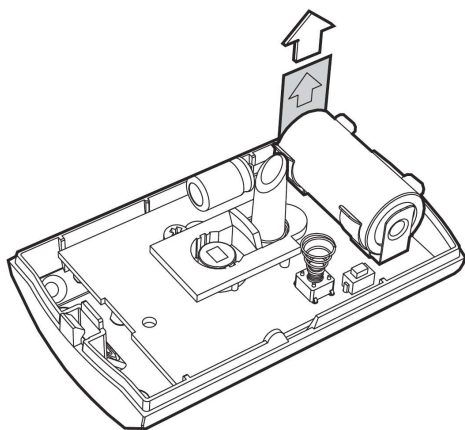

1.8 Икар-ПРО сохраняет работоспособность в следующих условиях:

- вибрационные нагрузки в диапазоне от 10 до 150 Гц при максимальном ускорении 1 g;
- температура окружающей среды – от -30 до +55 °С;
- относительная влажность – до 95 % при 40 °С (без конденсации).

1.9 Средний срок службы – не менее 8 лет.

1.10 Габаритные размеры – 91х53х43 мм.

1.11 Масса – не более 0,3 кг.

2 Комплектность

2.1 Комплектность Икар-ПРО соответствует таблице 2.1.

Таблица 2.1


Обозначение документа	Наименование и условное обозначение	Кол.
СТФВ.425152.025	Извещатель охранный оптико-электронный радиоканальный ИО 40910-3/1 Икар-ПРО	1 шт.
СПНК.301565.001 СПНК.731147.070	Шуруп 3х30	3 шт.
	Дюбель 6х30	3 шт.
	Шуруп 3х12	1 шт.
	Кронштейн	1 шт.
	Кронштейн	1 шт.
	Батарея литиевая CR123A (установлена в извещатель)	1 шт.
СТФВ.425152.025 ПС	Батарея литиевая CR2032 (установлена в извещатель)	1 шт.
	Памятка по применению	1 экз.
	Паспорт	1 экз.

3 Свидетельство о приемке

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Устройство изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Отметка ОТК

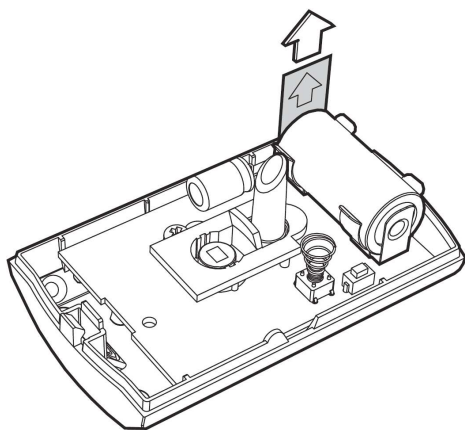

1.8 Икар-ПРО сохраняет работоспособность в следующих условиях:

- вибрационные нагрузки в диапазоне от 10 до 150 Гц при максимальном ускорении 1 g;
- температура окружающей среды – от -30 до +55 °С;
- относительная влажность – до 95 % при 40 °С (без конденсации).

1.9 Средний срок службы – не менее 8 лет.

1.10 Габаритные размеры – 91х53х43 мм.

1.11 Масса – не более 0,3 кг.

4 Гарантии изготовителя

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

4.2 На устройство устанавливается гарантийный срок 1 год со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

На устройство установлен гарантийный срок 5 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя при покупке устройства у авторизованного дилера предприятия-изготовителя.

Список авторизованных дилеров размещается на сайте завода-изготовителя www.argus-spectr.ru.

4.3 Воспользоваться правом на гарантию возможно при предоставлении паспорта устройства и документов о приобретении устройства у одного из авторизованных дилеров.

4.4 Гарантийные обязательства не распространяются на устройство при обнаружении свидетельств нарушения правил эксплуатации, при обнаружении нарушений монтажа элементов, при отсутствии заводских номеров, а также на корпусные элементы в случае их механического повреждения и на элементы питания.

4.5 Устройства, у которых во время гарантийного срока будет выявлено несоответствие требованиям эксплуатационной документации, безвозмездно ремонтируются или заменяются предприятием-изготовителем.

4.6 В случае устранения неисправности устройства по гарантии, гарантийный срок продлевается на время, в течение которого устройство не использовалось.

Адрес предприятия-изготовителя:

ООО «АРГУС-СПЕКТР»

197342, Санкт-Петербург, Сердобольская, 65А

Тел./факс: 703-75-01, 703-75-05

Тел.: 703-75-00

E-mail: mail@argus-spectr.ru

www.argus-spectr.ru

28.12.2020

2 Комплектность

2.1 Комплектность Икар-ПРО соответствует таблице 2.1.

Таблица 2.1

Обозначение документа	Наименование и условное обозначение	Кол.
СТФВ.425152.025	Извещатель охранный оптико-электронный радиоканальный ИО 40910-3/1 Икар-ПРО	1 шт.
	Шуруп 3х30	3 шт.
	Дюбель 6х30	3 шт.
	Шуруп 3х12	1 шт.
СПНК.301565.001	Кронштейн	1 шт.
СПНК.731147.070	Кронштейн	1 шт.
	Батарея литиевая CR123A (установлена в извещатель)	1 шт.
	Батарея литиевая CR2032 (установлена в извещатель)	1 шт.
	Памятка по применению	1 экз.
СТФВ.425152.025 ПС	Паспорт	1 экз.

3 Свидетельство о приемке

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Устройство изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Отметка ОТК



Интегрированная система безопасности "Стрелец-Интеграл"

Извещатель охранный оптико-электронный радиоканальный ИО 40910-3/1 Икар-ПРО

Паспорт
СТФВ.425152.025 ПС
Ред. 2

1 Общие сведения и основные технические характеристики

1.1 Извещатель охранный оптико-электронный радиоканальный Икар-ПРО предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое пространство (перемещения в охраняемой зоне).

1.2 Икар-ПРО имеет оптико-электронную систему регистрации инфракрасного (теплого) излучения из охраняемого пространства).

1.3 Максимальное значение рабочей дальности действия извещателя: 12 м (11 м – при пониженной чувствительности).

1.4 Устойчивость и чувствительность по ГОСТ Р 50777-2014 – не менее класса 2.

1.5 Угол обзора зоны обнаружения в горизонтальной плоскости, не менее: 90°.

1.6 Для обмена информацией с приёмно-контрольным устройством используется радиоканал. Рабочая частота находится в диапазоне 866-868 МГц (литера А); 864-865; 868,0-868,2; 868,7-869,2 МГц (литера С).

1.7 Основной источник питания – литиевая батарея с номинальным рабочим напряжением 3,0 В и ёмкостью 1,2 А·ч (тип CR123A).

Резервный источник питания – литиевая батарея с номинальным рабочим напряжением 3,0 В и ёмкостью 0,24 А·ч (тип CR2032). Батареи поставляются уже установленными в Икар-ПРО. Для включения Икар-ПРО необходимо вынуть изолирующую ленту: